

Gus Guide – Minimera antal dubbletter av arbetsordrar

Två olika sätt för att minimera dubbletter av arbetsordrar




Minimering av antalet dubbletter av AO – två olika sätt

- 1) Vid skapande av en ny arbetsorder, kontrollera om det finns någon annan redan skapad AO för samma placering

På arbetsordern, gå till avsnittet "Placeringsinformation (Var)"

Klicka på ikonen (Visa arbetsdetaljer) enligt bilden nedan för att se om det redan finns skapade AO på den placering som väljs för att skapa AO'n.

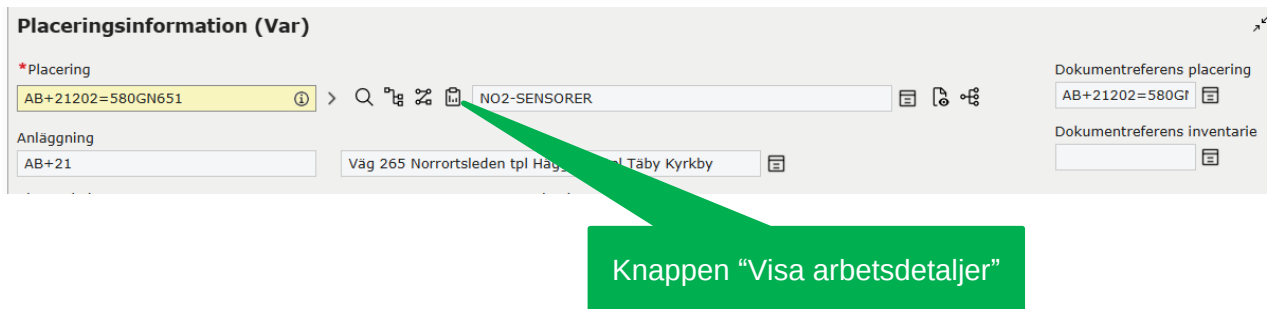

Placeringsinformation (Var)

*Placering
 AB+21202=580GN651 > NO2-SENSORER


Anläggning
 AB+21 Väg 265 Norrortsleden tpl Hagsåkra 1 Täby Kyrkby

Dokumentreferens placering
 AB+21202=580GN651

Dokumentreferens inventarie

Knappen "Visa arbetsdetaljer"

Då öppnas ett nytt fönster där alla arbetsordrar listas som gäller den aktuella Placeringen:

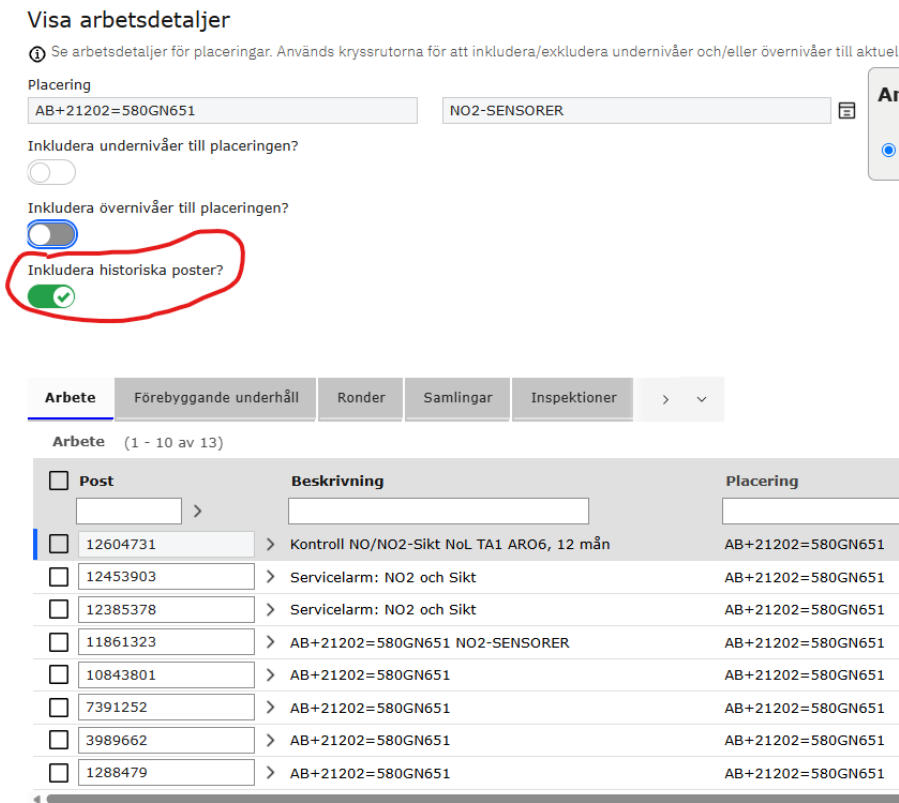

Visa arbetsdetaljer

Se arbetsdetaljer för placeringar. Används kryssrutorna för att inkludera/exkludera undernivåer och/eller övernivåer till aktuell placering.

Placering
 AB+21202=580GN651 NO2-SENSORER

Inkludera undernivåer till placeringen?
☐

Inkludera övernivåer till placeringen?
☐

Inkludera historiska poster?
☒


Arbete	Förebyggande underhåll	Ronder	Samlingar	Inspektioner
Arbete (1 - 10 av 13)				
Post	Beskrivning	Placering		
☐ 12604731	> Kontroll NO/NO2-Sikt NoL TA1 ARO6, 12 mån	AB+21202=580GN651		
☐ 12453903	> Servicelarm: NO2 och Sikt	AB+21202=580GN651		
☐ 12385378	> Servicelarm: NO2 och Sikt	AB+21202=580GN651		
☐ 11861323	> AB+21202=580GN651 NO2-SENSORER	AB+21202=580GN651		
☐ 10843801	> AB+21202=580GN651	AB+21202=580GN651		
☐ 7391252	> AB+21202=580GN651	AB+21202=580GN651		
☐ 3989662	> AB+21202=580GN651	AB+21202=580GN651		
☐ 1288479	> AB+21202=580GN651	AB+21202=580GN651		

Om man även vill se AO som har avslutats, klicka då för rutan "Inkludera historiska poster? "

- 2) Man kan också få en varning om det finns fler AO på samma placering

För att detta ska fungera måste det fyllas i "Problemkod" på arbetsorder.
Om det skapas en ny arbetsorder på samma placering med samma problemkod,
så kommer det upp en varning.

Varningen syns dock bara om man fyller i samma Problemkod på samma placering!

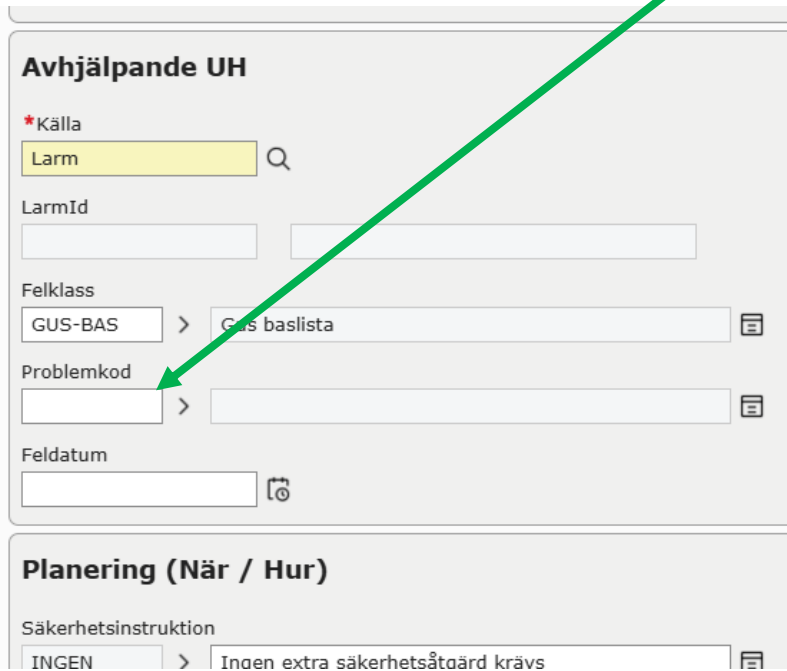

The screenshot shows a web form titled "Avhjälpan UH". It contains several input fields: "Källa" (with a dropdown menu showing "Larm"), "LarmId" (with two empty text boxes), "Felklass" (with a dropdown menu showing "GUS-BAS" and a button ">" next to it), "Problemkod" (with a dropdown menu showing an empty field and a button ">" next to it), and "Feldatum" (with a date picker icon). Below this is a section titled "Planering (När / Hur)" with a dropdown menu for "Säkerhetsinstruktion" showing "INGEN" and a button ">" next to it. A green arrow points from the text "Problemkod" in the paragraph above to the "Problemkod" dropdown menu in the form.