



Göteborgs Stad

Kretslopp och vatten

1(1)

Datum

2017-10-25

Dnr

1304/17
GÖTEBORGS TINGSRÄTT
R4

Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg
mmd.vanersborg@dom.se

INKOM: 2017-10-25
MÅLNR: M 638-16
AKTBIL: 749

Ändring till Mark- och miljödomstolen gällande Västlänkens miljödomsprövning M638-16

Kretslopp och vatten och Gryaab vill göra en ändring avseende villkorsförslag 14a för överskottsvatten som ska ledas till Ryaverket. Kretslopp och vatten och Gryaab är som tidigare meddelats inte negativt inställda till mottagande av överskottsvatten från Västlänkens byggnation så länge de uppfyller överenskomna kvalitetskrav.

Återkallande av tidigare yrkande 14a

Kretslopp och vatten återkallar yrkande 14a med dess tidigare utformning. De kvalitetskrav som kommunicerades under förhandlingarna var satta som begränsningsvärden.

Nytt yrkande avseende 14a


14 a - Processvatten från tunneldrivningen och inläckande grundvatten i tunnlar ska klara nedan angivna kvalitetskrav i form av riktvärden.

Oljeindex 5 mg/l (månadsmedel)
Suspenderat material 150 mg/l, (månadsmedel)
Kadmium, Cd 0,0005 mg/l, (månadsmedel)
Koppar, Cu 0,2 mg/l, (månadsmedel)
Zink, Zn 0,2 mg/l, (månadsmedel)
Bly, Pb 0,05 mg/l, (månadsmedel)
Krom, Cr 0,05 mg/l, (månadsmedel)
Nickel, Ni 0,05 mg/l, (månadsmedel)

Den aktuella ändring som nu görs är att kvalitetskraven istället föreslås sättas som riktvärden i linje med skrivningen i separat avtal mellan Kretslopp och vatten och Trafikverket. Se även bifogad powerpointpresentation med redovisad ändring.

Med vänliga hälsningar

GÖTEBORGS STAD
Kretslopp och vatten
Utveckling och projektavdelningen

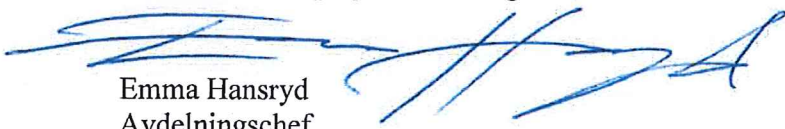
Emma Hansryd
Avdelningschef


Kretslopp och vatten
Box 123
SE-424 23 Angered
Telefon 031-365 00 00
Telefax 031-368 70 50

Fakturaadress
N560 kretslopp och vatten VAT-nr SE 212000-1355
Intraservicekretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
405 38 Göteborg www.goteborg.se/kretsloppochvatten



Villkorsreglering

Västlänken

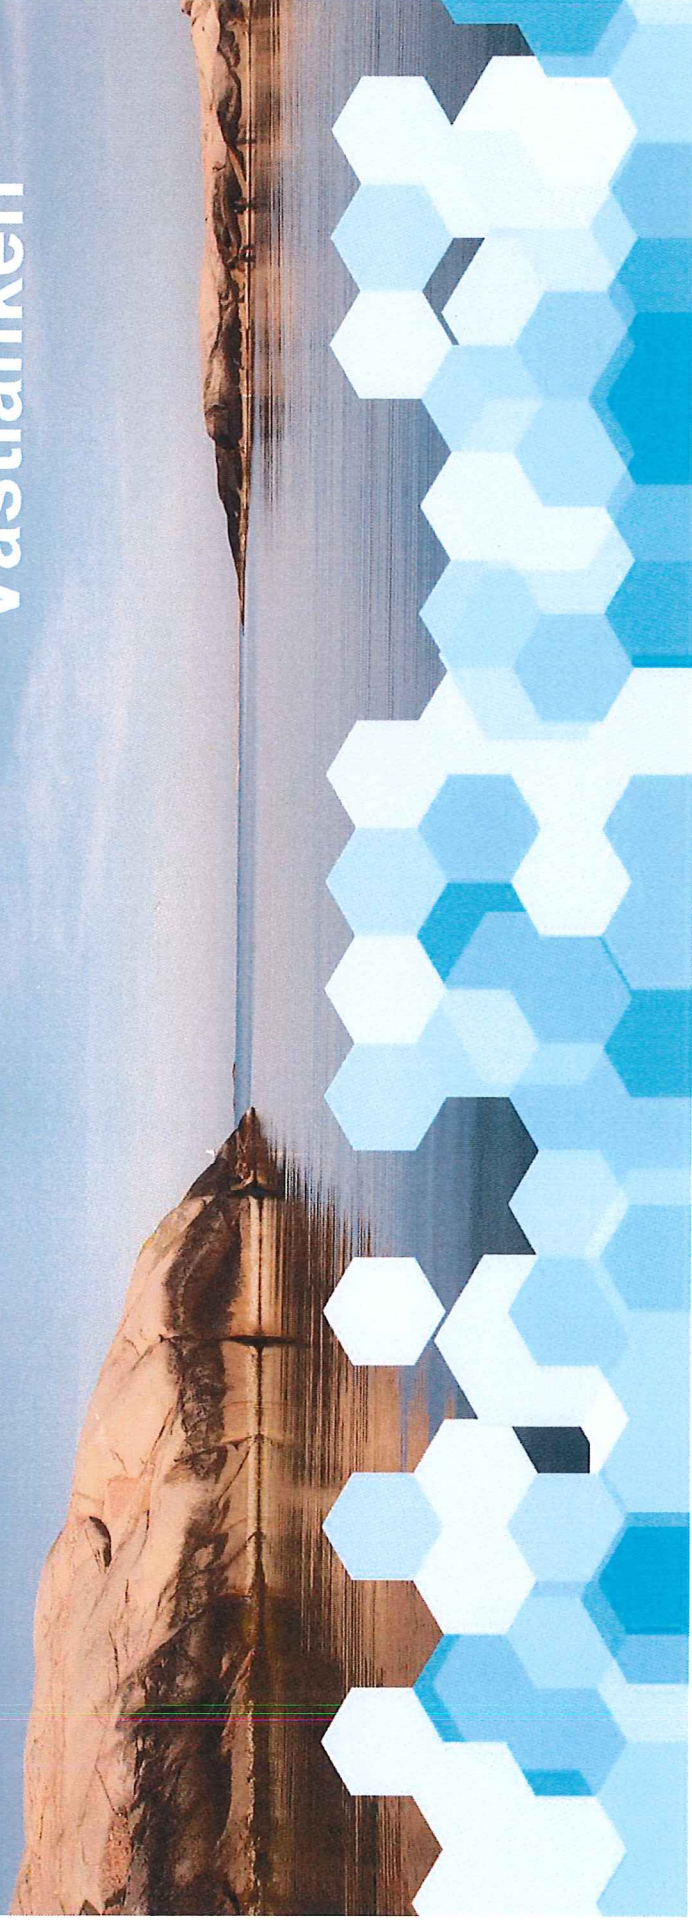



Gryaab

Villkor 14a

- 14 a - Processvatten från tunneldrivningen och inläckande grundvatten i tunnlar ska klara nedan angivna kvalitetskrav baserade på Gryaabs varningsvärden. Som begränsningsvärden ska kvalitetskraven nedan uppfyllas för 10 av 12 månader (totalt 2 avvikande värden per år).

- Oljeindex 5 mg/l (månadsmedel)
- Suspenderat material 150 mg/l, (månadsmedel)
- Kadmium, Cd 0,0005 mg/l, (månadsmedel)
- Koppar, Cu 0,2 mg/l, (månadsmedel)
- Zink, Zn 0,2 mg/l, (månadsmedel)
- Bly, Pb 0,05 mg/l, (månadsmedel)
- Krom, Cr 0,05 mg/l, (månadsmedel)
- Nickel, Ni 0,05 mg/l, (månadsmedel)



- **14 a** - Processvatten från tunneldrivningen och inläckande grundvatten i tunnlar ska klara nedan angivna kvalitetskrav i form av riktvärden.

- Oljeindex 5 mg/l (månadsmedel)
- Suspenderat material 150 mg/l, (månadsmedel)
- Kadmium, Cd 0,0005 mg/l, (månadsmedel)
- Koppar, Cu 0,2 mg/l, (månadsmedel)
- Zink, Zn 0,2 mg/l, (månadsmedel)
- Bly, Pb 0,05 mg/l, (månadsmedel)
- Krom, Cr 0,05 mg/l, (månadsmedel)
- Nickel, Ni 0,05 mg/l, (månadsmedel)

