

Förhandsinformation avseende Ersättningsmodell vinter 2027

Trafikverket har under ett antal år använt en väderbaserad ersättningsmodell för vinterväghållning där ersättning utgått för antal väderutfall enligt beräkningsmodell VädErs. Syftet i denna modell har varit att beskriva vädret under en vintersäsong på en övergripande nivå för att fånga variationer mellan olika vintersäsonger och skapa incitament för effektiv vinterväghållning.

I och med införande av Ersättningsmodell vinter 2027 sker en övergång till en mer produktionsbaserad vädermodell med avstämning/reglering mot den väderbaserad modellen som tidigare använts.

Syftet med den nya ersättningsmodellen är att sträva mot rätt pris och att rätt mängd åtgärder ska utföras. En utgångspunkt i modellen är att entreprenörer som arbetar fackmässigt och strävar efter att uppfylla kontraktskraven endast kommer att få en liten eller ingen reglering efter vintersäsongens slut.

Ersättningen för vinterväghållningen består av tre delar:

En fast oreglerbar del (OR)

Denna del är bland annat tänkt att täcka fasta kostnader såsom beredskap, etablering, jourersättningar, viss maskinell utrustning och utgång som en OR-post (oreglerbar). Ersättning utgår oberoende av väderlek, väglag och utförda åtgärder.

En reglerbar del för åtgärder som utförs efter avrop från beställaren (R)

Denna del innefattar åtgärder som kan avropas av beställaren, exempelvis avjämning på vägklass 4 och 5.

En reglerbar del för snöröjnings och halkbekämpningsåtgärder (R)

Denna del avser antal utförda timmar snöröjning och halkbekämpning samt mängd förbrukat material. Efter varje vintersäsongens slut sker en avstämning mot en beräknad mängd.

Vid framtagande av den beräknade mängden används grupperade väderutfall enligt "Beskrivning av ersättningsmodell VädErs 2019" och "Beskrivning av ersättningsmodell VädErs 2019 vägklass 4,5 och GC". Utifrån antal väderutfall i VädErs görs en beräkning av bedömt åtgärdsbehov per väderutfall (timmar, ton och m³).

Den rörliga ersättningen (R) för snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder mäts och ersätts per timme och den rörliga ersättningen (R) för halkbekämpningsmaterial ersätts per ton och m³. Efter vintersäsongens slut stäms mängder utförda vid snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder av mot beräknade mängder utifrån antal väderutfall den aktuella vintersäsongen.

Reglering av utförda mängder vid snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder enligt konton i Mängdförteckningen (MF) sker enligt följande:

- Varje enskilt MF konto regleras var för sig.
- Efter vintersäsongens slut stäms mängder utförda vid snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder av mot beräknade mängder.


- Utifrån differens mellan beräknade mängder och utförda mängder görs sedan en reglering. Beroende på utförd mängd kommer reglering antingen att resultera i ytterligare ersättning eller ett avdrag. Vid reglering används av beställaren angivna regleringspriser vilka jämförs mot av entreprenören lämnade MF-priser. Beställarens regleringspriser framgår av förfrågningsunderlaget. Regleringspriser indexregleras på samma sätt som priser indexregleras i EK § 6.142 "Generell reglering".

I de fall utförd mängd är högre än beräknad mängd gäller följande:

- Om lämnat MF-pris är högre än regleringspriset sker ersättning med MF-pris upp till beräknad mängd. Mängd överskridande beräknad mängd ersätts med regleringspriset, detta gäller upp till 130% av beräknad mängd. Mängd överskridande 130% av beräknad mängd ersätts med 70% av regleringspriset. Detta innebär att entreprenören ska återbetala del av redan fakturerat belopp.
- Om lämnat MF-pris är lägre än regleringspriset sker ersättning med MF-pris upp till beräknad mängd. Mängd överskridande beräknad mängd ersätts med regleringspriset, detta gäller upp till 130% av beräknad mängd. Mängd överskridande 130% av beräknad mängd ersätts med 70% av regleringspriset. Beroende på differensen mellan utförd mängd och beräknad mängd samt differensen mellan MF-pris och regleringspris kan både återbetalning och ytterligare ersättning bli aktuellt.

I de fall utförd mängd är lägre än beräknad mängd gäller följande:

- Om lämnat MF-pris är högre än regleringspriset sker ersättning med MF-pris för utförd mängd. Därutöver utgår en extra ersättning för ej utförd mängd upp till beräknad mängd. Denna ersättningen beräknas genom att differensen i mängd multipliceras med skillnaden mellan regleringspris och MF-pris. Detta innebär att entreprenören har rätt till ytterligare ersättning.
- Om lämnat MF-pris är lägre än regleringspriset sker ersättning med MF-pris för utförd mängd. För ej utförd mängd upp till beräknad mängd sker ett avdrag. Detta avdrag beräknas genom att differensen i mängd multipliceras med skillnaden mellan regleringspris och MF-pris. Detta innebär att entreprenören ska ersätta beställaren.

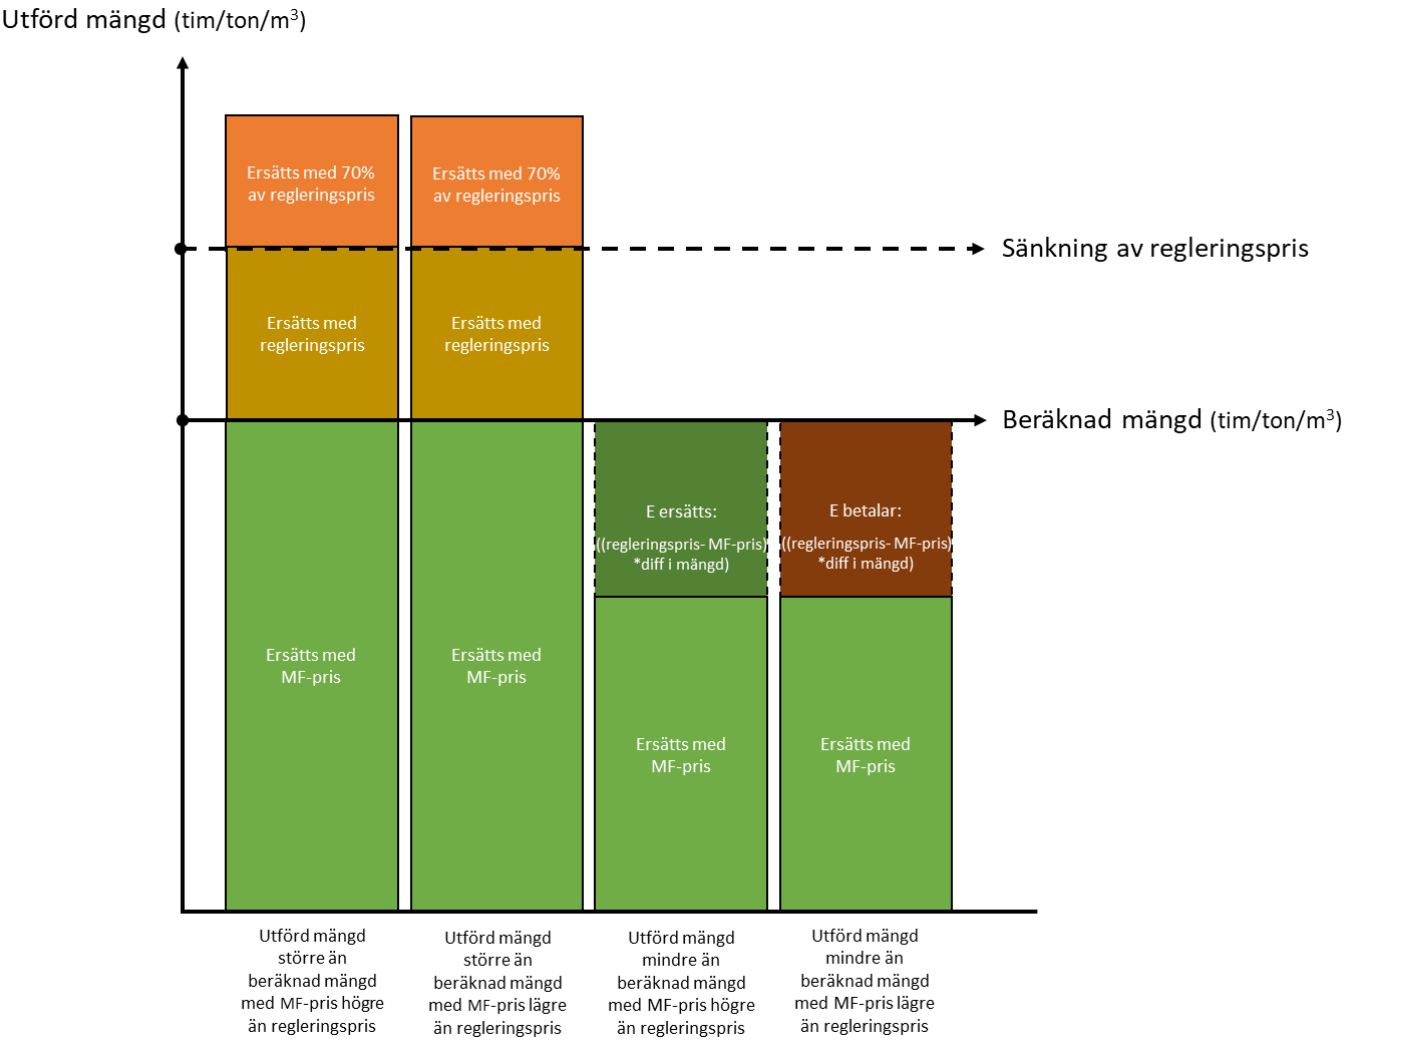

Schematiskbild – reglering